Limitador de Carga Electrónico



LCE-R4C2A/T1QF (Cod. LI-E1335)

Aplicado típicamente en Puentes Grúa, Aparejos, Montacargas y todo tipo de dispositivo de izaje que opere por cable de acero. El kit de entrega está Integrado por el controlador Mod. LCE-R4C2A que gestiona la señal analógica de peso a partir del sensor de carga Mod. T1QF. Este controlador cuenta con display de cristal líquido (LCD - Gráfico) de alto contraste retro- iluminado (Back light) led indicador de relé de salida activado.

- Diseño compacto, robusto, de simple operación.
- Micro-switches industriales de alto rendimiento, permite el ingreso de parámetros y la programación del corte (salida a relé) de forma rápida y sencilla
- Modelo diseñado y fabricado íntegramente A&L Integral Trade S.A.
- Circuitos montados sobre gabinete modular de última generación con montaje de tipo riel DIN
- Borneras de conexionados de fácil acceso


Industria Argentina - Marca A&L® - Fabricado y Comercializado por A&L Integral Trade S.A

Controlador LCE-R4C2A - Especificaciones Técnicas	
Temperatura	Rango de operación desde -5°C a 40°C.
Display	De cristal líquido (LCD - Gráfico) de alto contraste, retro iluminado (Back light).
Indicador	LEDs indicadores de activación de cada Relé.
Alimentación	12-24Vcc/Vca – Consumo Máximo: 200mA.
Entradas	2 Analógicas para Celdas de Carga.
Salida	4 Relés electromecánicos de 6A 250V N/A y N/C con límite programable. RS-232 y RS-485 configurables.
Construcción	Controlador en gabinete para montaje sobre Riel Din. Pulsadores de comando con micros de alta eficiencia para desplazamiento en el Menú. Clave de Acceso a Configuración.

^{*}Especificaciones técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso

Kit de entrega:

- Controlador Mod. LCE-R4C2A (Cod. LI-R1288C)
- Sensor de carga Mod.T1QF (Cod. LI-R0999B)
- Manual de Instalación/Uso Certificado de Garantía.

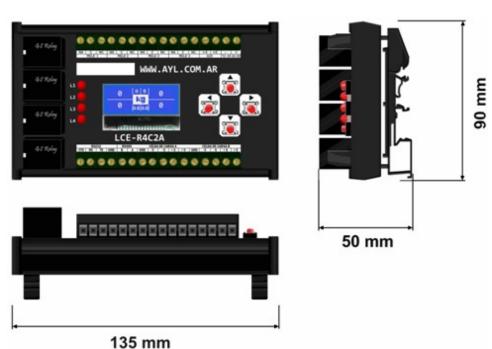

Página 1 de 3


M. Díaz Vélez 4842 (1605) - Munro - Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax (5411) 4708-9243 www.ayl.com.ar

Celda de Carga – Tipo Flexión



T1QF



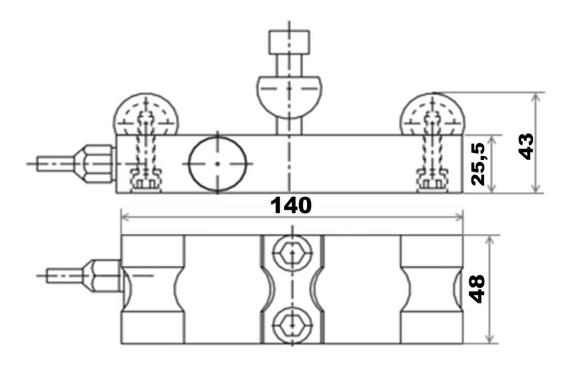

Conexionado:



Malla: GND Negro: -E / AV-Blanco: -S / AS-Verde: +S / AS+ Rojo: +E / AV+

(Largo de cable: 9 mts)


Página 2 de 3

Instalación


Debe ubicarse en el cable de acero, cerca del punto fijo, hacia éste lado colocar también el cable de datos. Colocar la brida de manera que "abrace" el cable de acero junto a la celda de carga, ajustar los tornillos poco a poco cada uno, para que la presión sea uniforme, aproximadamente entre 25 y 30 kgm. El cable de acero debe quedar completamente apretado por la celda de carga.

IMPORTANTE: No desenroscar el cable de datos del lado del sensor, podría dañarse de manera irreversible.

Vista lateral

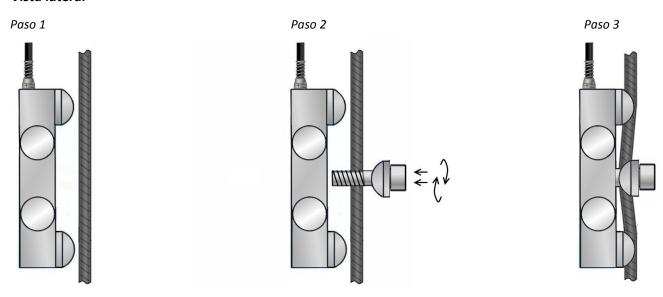

Sensor Instalado

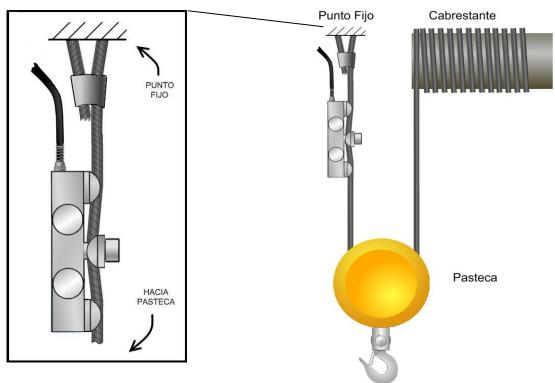

Página **3** de **3**

M. Díaz Vélez 4842 (1605) - Munro - Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax (5411) 4708-9243 www.ayl.com.ar